250 hPa Divergence Analysis
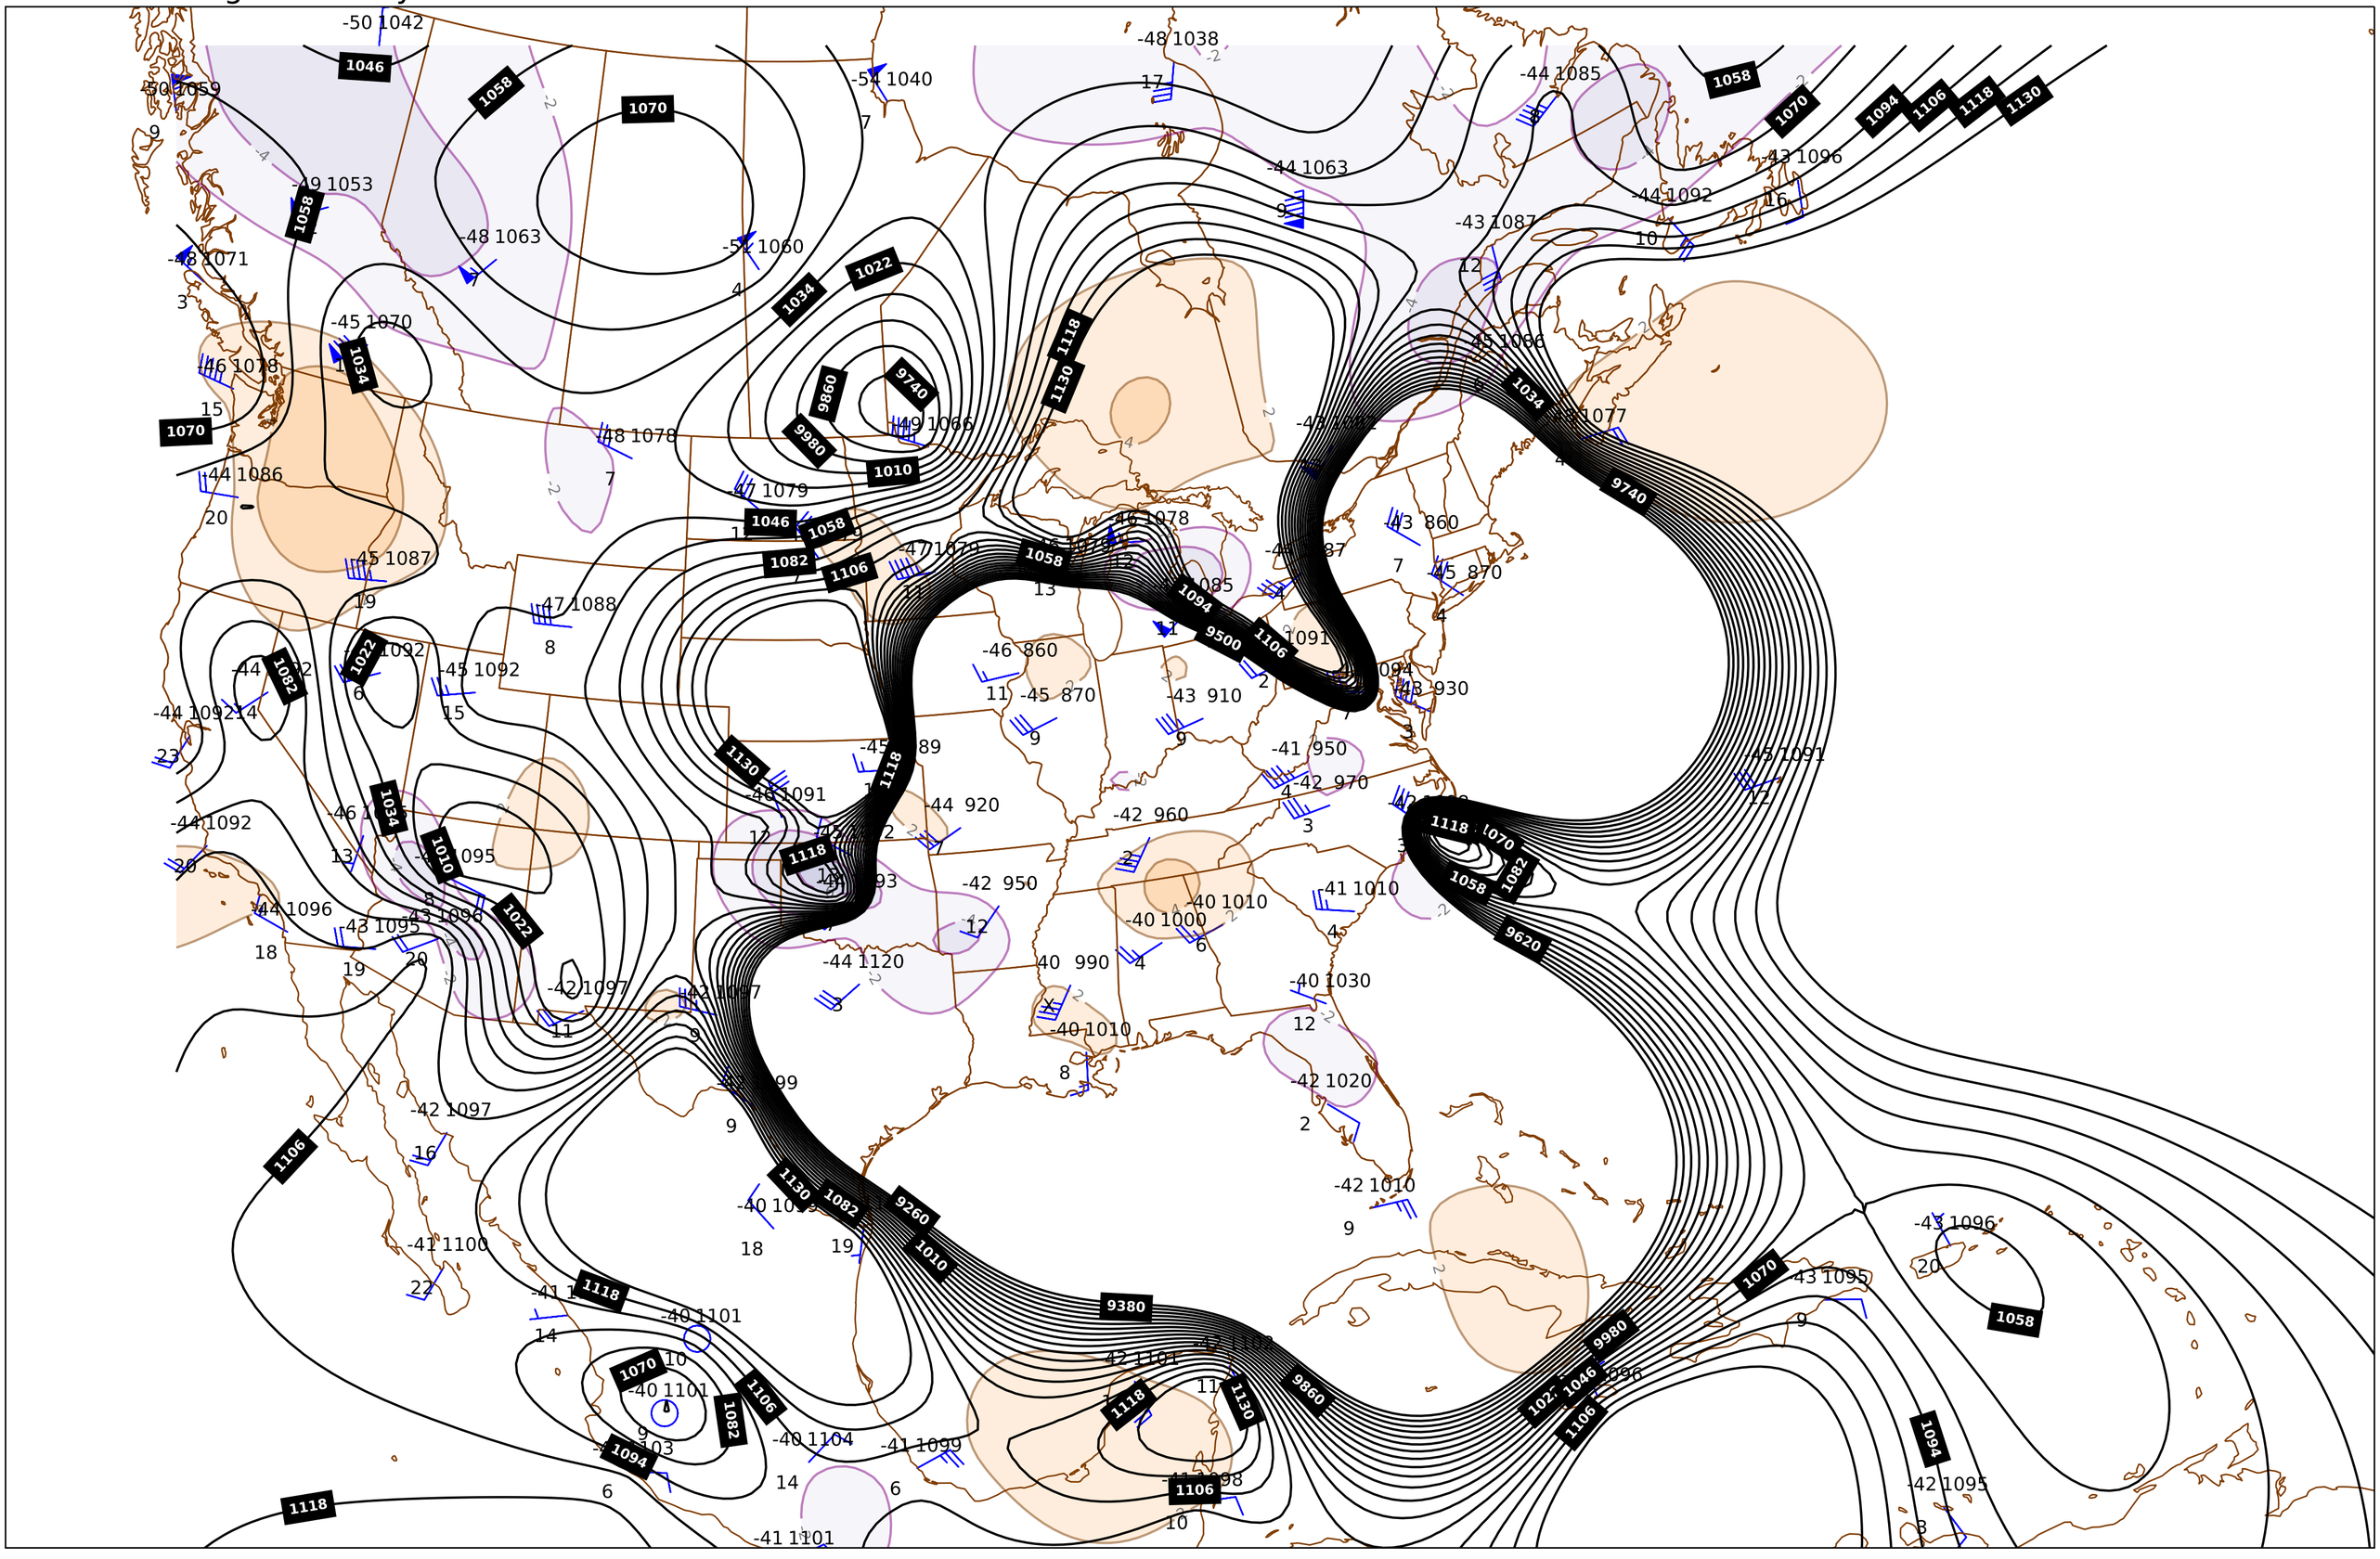
Valid: 12Z 8-13-2025